



DOPLNENIE ROZVÁDZAČA RS2:

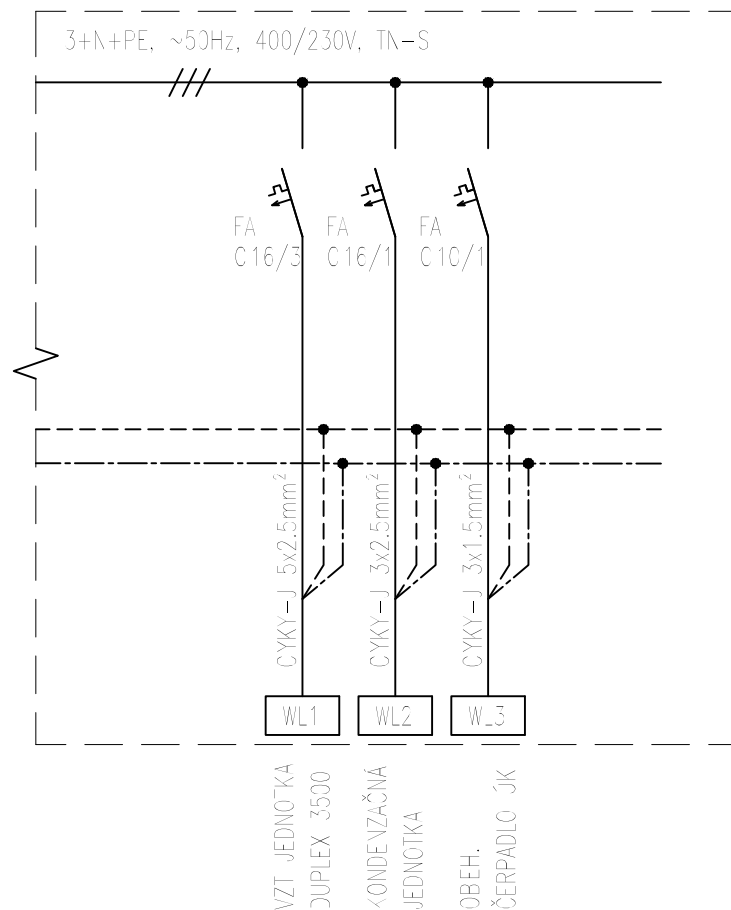

DOPLNENIE ROZVÁDZAČA RK:

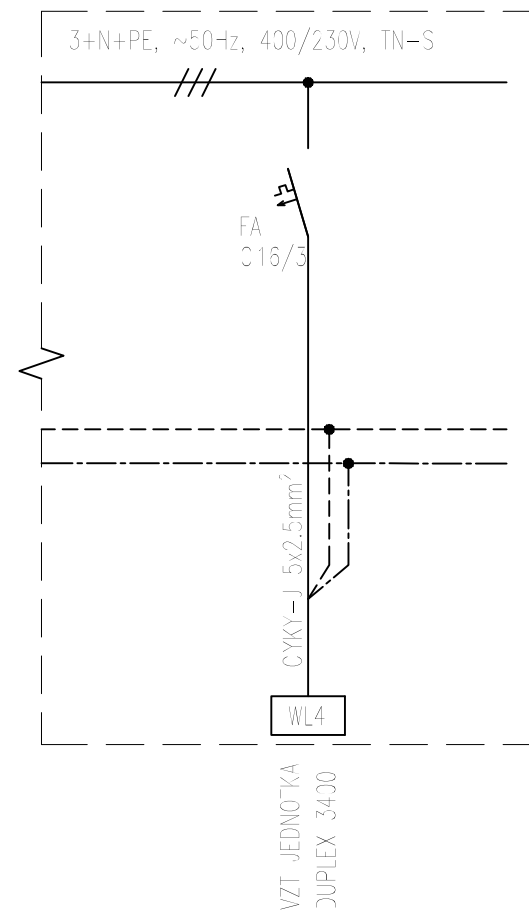

ROZVODNÁ SIEŤ: 3+N+PE ~ 50Hz 400/230V, TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM (STN 33 2000-4-41):

- základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom živých častí)
 - základná izolácia živých častí
 - zábrany alebo kryty, umiestnenie mimo dosahu
- ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom neživých vodivých častí)
 - ochranné uzemnenie a pospájanie
 - samočinné odpojenie napájania
 - dvojité alebo zosilnená izolácia

Vypracoval: Ing. Peter Konečný	Zodpovedný projektant: Ing. Peter Konečný	Mierka: 1:50
Investor: Mesto Bytča, Námestie Slovenskej republiky 1, 014 01 Bytča	Formát: A4	
Stavba: Vzduchotechnika pre objekt ZPSaDS Jesienka Kat.územie: Veľká Bytča Parcela č.: 592		Dátum: 12/2017
		Stupeň PD: DRP
		Č.výkresu: 2
Objekt:		Č.kópie:
Názov výkresu: Rozvádzače RK a RS2	Časť: Elektroinštalácia	